



# TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi:  
03.04.2000

Doküman No:  
UBK-02

Sayfa No : 1 / 10

Revizyon No: 11

Tarihi: 29.04.2010

## YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

TÜRK LOYDU belgesi ve belge işareti aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak kullanılabilir:

- 1) TÜRK LOYDU belge işareti; TÜRK LOYDU Yönetim Sistemi (KYS, ÇYS, İSG, GGYS, MMYS) işareti ve akreditasyon kuruluşuna ait akreditasyon işareti ve numarasından oluşur ve yönetim sistemi TÜRK LOYDU tarafından denetlenerek başarılı bulunan ve kayıt edilerek yönetim sistemi belgesi düzenlenen kuruluşlar tarafından kullanılabilir.
- 2) TÜRK LOYDU Yönetim Sistemi (KYS, ÇYS, İSG, GGYS, MMYS) işaretlerinin orijinal renk ve boyutları eklerde verilmektedir.
- 3) TÜRK LOYDU belge işareti, ticari amaçlı olarak yalnızca; belge kapsamında olan faaliyetler için kırtasiye malzemeleri, reklam malzemeleri, antetli kağıtlar ve bilgisayar yazılımlarında aşağıdaki koşullarda kullanılabilir:
  - Orijinal rengin yanı sıra tek renkte kullanılabilir,
  - Kullanımı yanıltıcı olmamalıdır; özellikle ürünlerin uygunluk işareti ile karıştırılmamalıdır,
  - Ürünler üzerinde veya bilgisayar yazılımıyla ve ambalajda yer alarak, ürün onay işareti anlamı yaratacak şekilde kullanılamaz,
  - Aynı malzeme üzerinde birden fazla basılmamalıdır,
  - Akreditasyon işaret ve numarası taşıtların, binaların ve bayrakların üzerinde kullanılamaz (bu kural TÜRKAK Akreditasyonu için geçerlidir),
  - Akreditasyon işaret ve numarası kart ve kartvizitlerde kullanılamaz,
  - TÜRK LOYDU belge işaretinin baskı hazırlığında Türk Loydu ile koordinasyon sağlanmalıdır,
  - TÜRK LOYDU belge işaretinin şekli hiç bir koşulda değiştirilemez,
  - Akreditasyon işareti TÜRK LOYDU yönetim sistemi işaretinden ayrı olarak kullanılamaz.
- 4) TÜRK LOYDU belge işaretinin belgelendirilmiş yönetim sistemi kapsamında kullanımı ancak aşağıdaki şekilde mümkündür:

Türk Loydu belge işaretinin kullanımı	Ürün (*a) üzerinde	Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b)	Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde
Açıklama olmaksızın	Kullanılamaz	Kullanılamaz	Kullanılabilir (*d)
Açıklama (*c) ile	Kullanılamaz	Kullanılabilir (*d)	Kullanılabilir (*d)

\*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir. Hizmet faaliyetleri de ürün kapsamında değerlendirilir. Test / analiz faaliyetleri için test / analiz raporu olabilir.

\*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.

\*c. “(Bu ürün) Yönetim Sistemi (ISO 9001, ISO 14001, TS (OHSAS) 18001, ISO 22000, ISO 10002) standartlarına göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir.” şeklinde açık bir ifade olmalıdır.

\*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.



# TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi:  
03.04.2000

Doküman No:  
UBK-02

Sayfa No : 2 / 10

Revizyon No: 11

Tarihi: 29.04.2010

## YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

- 5) TÜRK LOYDU belgesi, düzenlenen kuruluş için belgelendirme kapsamını tarif eder. Ayrıca belge türü ve kapsamının ayrıntılarını, kapsamda yer alan bölüm / departman / alan isim ve yerlerini belirler.
- 6) TÜRK LOYDU belge işareti orijinal biçimlerinin korunması, okunaklı kalması ve belge işaretinin 20 mm'den daha küçük olmaması kaydı ile büyütülebilir veya küçültülebilir.
- 7) TÜRK LOYDU belgesi ve işareti yalnızca belge kapsamında yer alan faaliyetler için kullanılabilir. Belgede belirtilmeyen bölüm / departman, bağlı tesis yada kuruluşlar veya iştirakler için kullanılamaz.
- 8) Belge kapsamında yer alan laboratuvar raporlarında TÜRK LOYDU belge işareti kullanılamaz.
- 9) TÜRK LOYDU belge işareti, kullanılan doküman içeriğinden ya da ilgili faaliyetten hiç bir şekilde TÜRK LOYDU ve akreditasyon kuruluşunun sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.
- 10) TÜRK LOYDU belge ve işaretinin yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda kullanıcı yanlış kullanımı derhal önleyecek, durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri alacak ve tazminat ödeyecektir.
- 11) TÜRK LOYDU belge ve işaretinin yanıltıcı veya uygunsuz bir şekilde kullanılması durumunda, TÜRK LOYDU; belge ve işaretinin bir daha kullanımını derhal yasaklama ve yasal takibat başlatma hakkına sahiptir. TÜRK LOYDU, konunun ayrıntılarını derhal akreditasyon kuruluşuna bildirir.
- 12) TÜRK LOYDU'nca yönetim sistemi (ISO 9001, ISO 14001, TS (OHSAS) 18001, ISO 22000, ISO 10002 ) belgelendirmek üzere onaylanan kuruluşa iki adet orijinal belge ile bir set Türk Loydu belge işareti (elektronik ortamda) gönderilir. TÜRK LOYDU yönetim sistemi işareti ile akreditasyon işareti birlikte kullanıldığında yerleri değiştirilemez.
- 13) TÜRK LOYDU belge işaretinin kullanım hakkı; belge geçerlilik süresinin dolması, askıya alınması veya iptali halinde derhal sona erer.
- 14) TÜRK LOYDU belgesi tüzel kişiler adına düzenlenir. Belge ve işareti üçüncü taraf ya da halefe devredilemez.

Yukarıda sözü edilen konularla ilgili veya yeterince açık olmayan noktalar söz konusu olduğunda, TÜRK LOYDU ile temasa geçilmesi önemle rica edilir.

- EKLER :**
- 1) TÜRK LOYDU KYS İşareti ve SWEDAC Akreditasyon İşareti Kombinasyonu
  - 2) TÜRK LOYDU KYS İşareti ve TÜRKAK Akreditasyon İşareti Kombinasyonu
  - 3) TÜRK LOYDU KYS İşaretinin SWEDAC ve TÜRKAK Akreditasyon İşaretleri İle Kombinasyonu
  - 4) TÜRK LOYDU ÇYS İşareti
  - 5) TÜRK LOYDU ISG İşareti
  - 6) TÜRK LOYDU GGYS İşareti
  - 7) TÜRK LOYDU Entegre Yönetim Sistemi İşareti
  - 8) TÜRK LOYDU MMYS İşareti



# TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi:  
03.04.2000

Doküman No:  
UBK-02

Sayfa No : 3 / 10


Revizyon No: 11

Tarihi: 29.04.2010

## YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

### EK-1

### TÜRK LOYDU KYS İŞARETİ VE SWEDAC AKREDİTASYON İŞARETİ KOMBİNASYONU

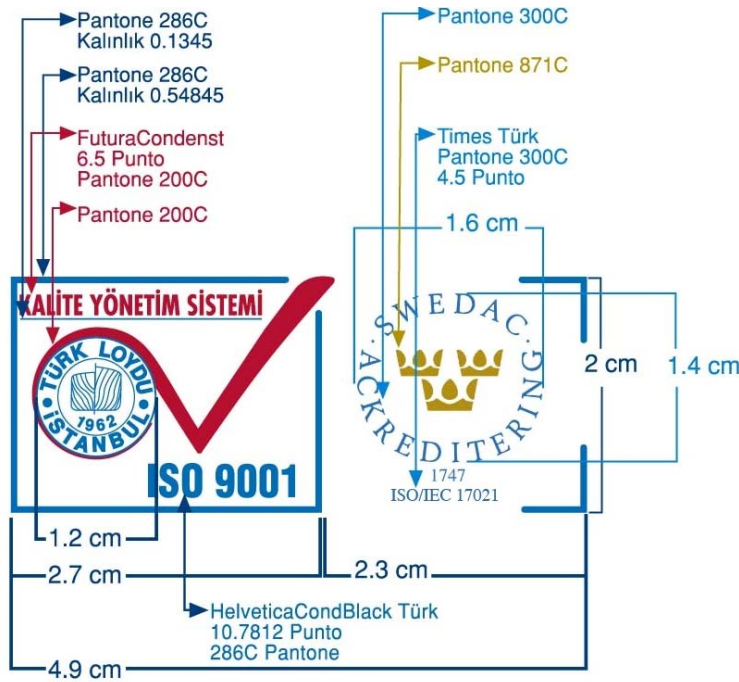

### ÖRNEK

#### TÜRK LOYDU KYS İŞARETİ :

KYS metni ve logoyu çevreleyen işaret : Kırmızı (Pantone 200C)

Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)

Boyutlar : Bkz. Resim

#### SWEDAC AKREDİTASYON İŞARETİ :

Taç işareti : Altın sarısı (Pantone 871C)

Metin : Mavi (Pantone 300C)

Boyutlar : Bkz. resim

**Açıklama:** TÜRK LOYDU ve SWEDAC akreditasyon işareti birlikte kullanıldığı sürece yalnızca resimde belirtilen yerleşim şekli ile kullanılabilir.



# TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi:  
03.04.2000

Doküman No:  
UBK-02

Sayfa No : 4 / 10

Revizyon No: 11

Tarihi: 29.04.2010

## YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

EK-2

### TÜRK LOYDU KYS İŞARETİ VE TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ KOMBİNASYONU



ÖRNEK

#### **TÜRK LOYDU KYS İŞARETİ :**

KYS metni ve logoyu çevreleyen işaret : Kırmızı (Pantone 200C)  
Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)  
Boyutlar : Bkz. Resim

#### **TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ :**

Bakınız: [www.turkak.org.tr](http://www.turkak.org.tr) / R10.06 (Türkak Akreditasyon Markası'nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar)

**Açıklama:** TÜRK LOYDU KYS ve TÜRKAK akreditasyon işareti birlikte kullanıldığı sürece yalnızca resimde belirtilen yerleşim şekli ile kullanılabilir.



# TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi:  
03.04.2000

Doküman No:  
UBK-02

Sayfa No : 5 / 10

Revizyon No: 11

Tarihi: 29.04.2010

## YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

### EK-3

### TÜRK LOYDU KYS İŞARETİNİN SWEDAC VE TÜRKAK ISO/IEC 17021 AKREDİTASYON İŞARETLERİ İLE KOMBİNASYONU



### ÖRNEK

#### TÜRK LOYDU KYS İŞARETİ :

KYS metni ve logoyu çevreleyen işaret : Kırmızı (Pantone 200C)  
Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)  
Boyutlar : Bkz. Resim

#### SWEDAC AKREDİTASYON İŞARETİ :

Taç işareti : Altın sarısı (Pantone 871C)  
Metin : Mavi (Pantone 300C)  
Boyutlar : Bkz. Resim (sayfa 3)

#### TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ :

Bakınız: [www.turkak.org.tr](http://www.turkak.org.tr) / R10.06 (TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar)

**Açıklama:** TÜRK LOYDU KYS, SWEDAC akreditasyon işareti ve TÜRKAK akreditasyon işareti ile birlikte kullanıldığı sürece yalnızca resimde belirtilen yerleşim şekli ile kullanılabilir.



# TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi:  
03.04.2000

Doküman No:  
UBK-02

Sayfa No : 6 / 10


Revizyon No: 11

Tarihi: 29.04.2010

## YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

EK-4

### TÜRK LOYDU ÇYS İŞARETİ

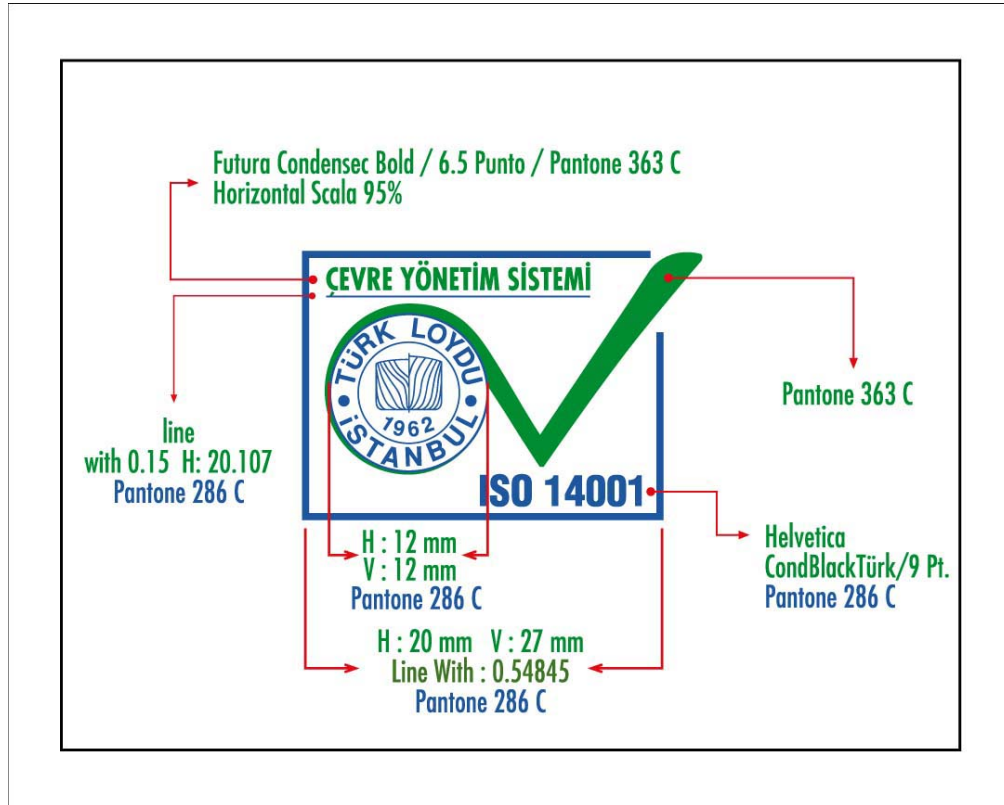

ÖRNEK

#### TÜRK LOYDU ÇYS İŞARETİ :

- ÇYS metni ve logoyu çevreleyen işaret : Yeşil (Pantone 363C)  
Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)  
Boyutlar : Bkz. Resim

#### TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ :

Bakınız: [www.turkak.org.tr](http://www.turkak.org.tr) / R10.06 (TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar)

TÜRKAK akreditasyonu ile birlikte EK-2'deki yerleşim şekli ile kullanılır.



# TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi:  
03.04.2000

Doküman No:  
UBK-02

Sayfa No : 7 / 10


Revizyon No: 11

Tarihi: 29.04.2010

## YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

EK-5

### TÜRK LOYDU İSG İŞARETİ

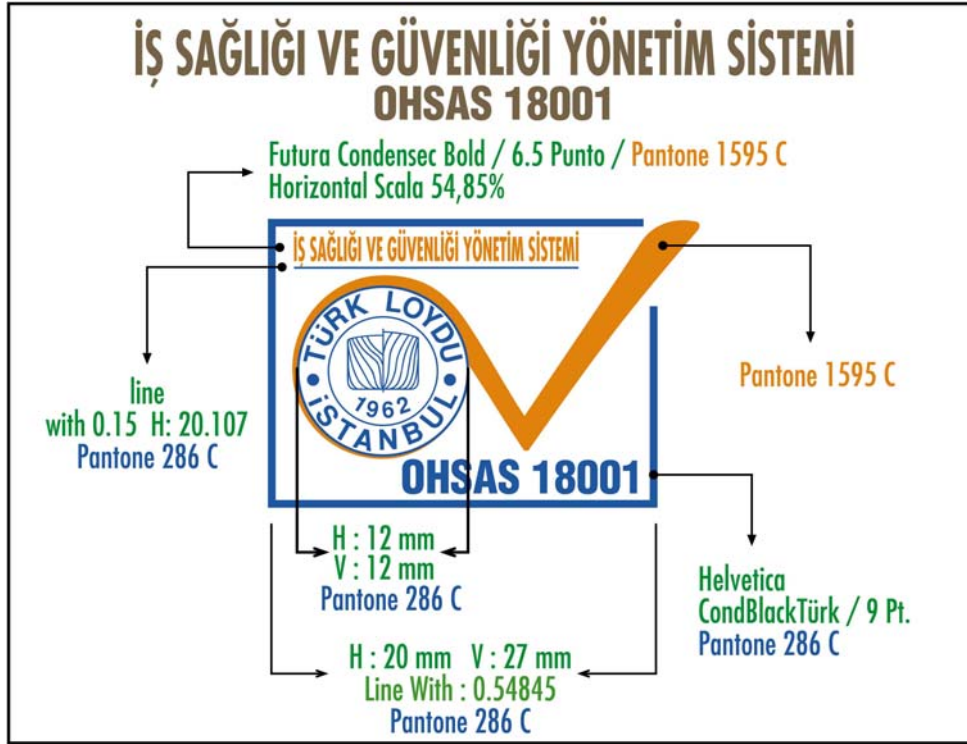

ÖRNEK

#### TÜRK LOYDU İSG İŞARETİ :

- İSG metni ve logoyu çevreleyen işaret : Orange (Pantone 1595C)  
Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)  
Boyutlar : Bkz. Resim



# TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi:  
03.04.2000

Sayfa No : 8 / 10

Doküman No:  
UBK-02

Revizyon No: 11


Tarihi: 29.04.2010

## YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

EK-6

TÜRK LOYDU GGYS İŞARETİ

### GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

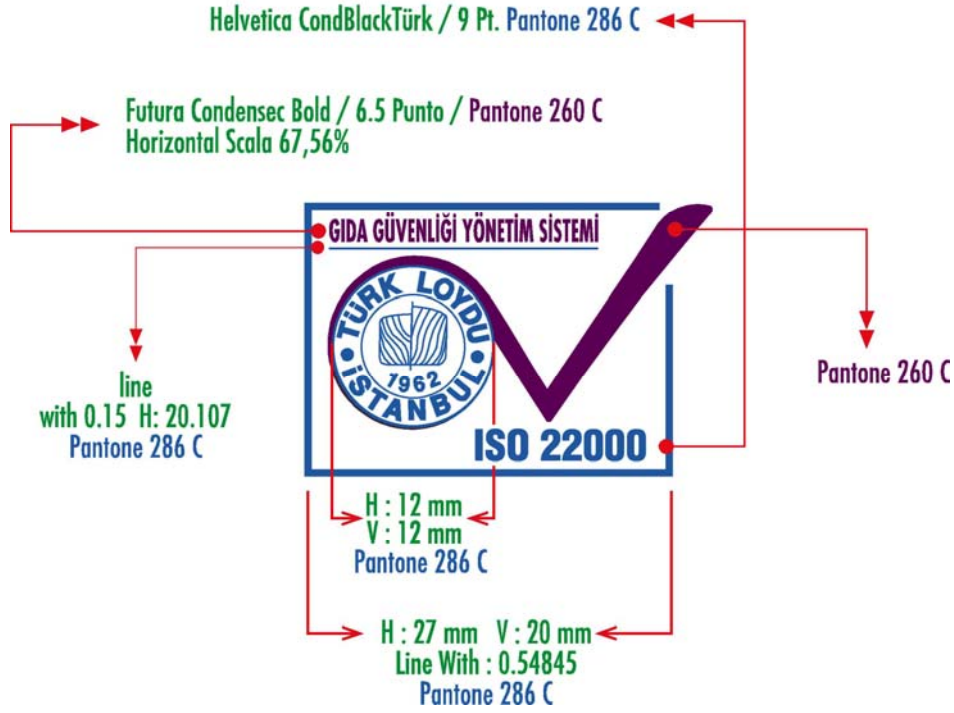

ÖRNEK

#### TÜRK LOYDU GGYS İŞARETİ :

- GGYS metni ve logoyu çevreleyen işaret : Mor (Pantone 260C)  
Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)  
Boyutlar : Bkz. Resim

#### TÜRKAK AKREDİTASYON İŞARETİ :

Bakınız: [www.turkak.org.tr](http://www.turkak.org.tr) / R10.06 (TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar)

TÜRKAK akreditasyonu ile birlikte EK-2'deki yerleşim şekli ile kullanılır.





# TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi:  
03.04.2000

Doküman No:  
UBK-02

Sayfa No : 9 / 10


Revizyon No: 11

Tarihi: 29.04.2010

## YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

EK-7

### TÜRK LOYDU ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ İŞARETİ

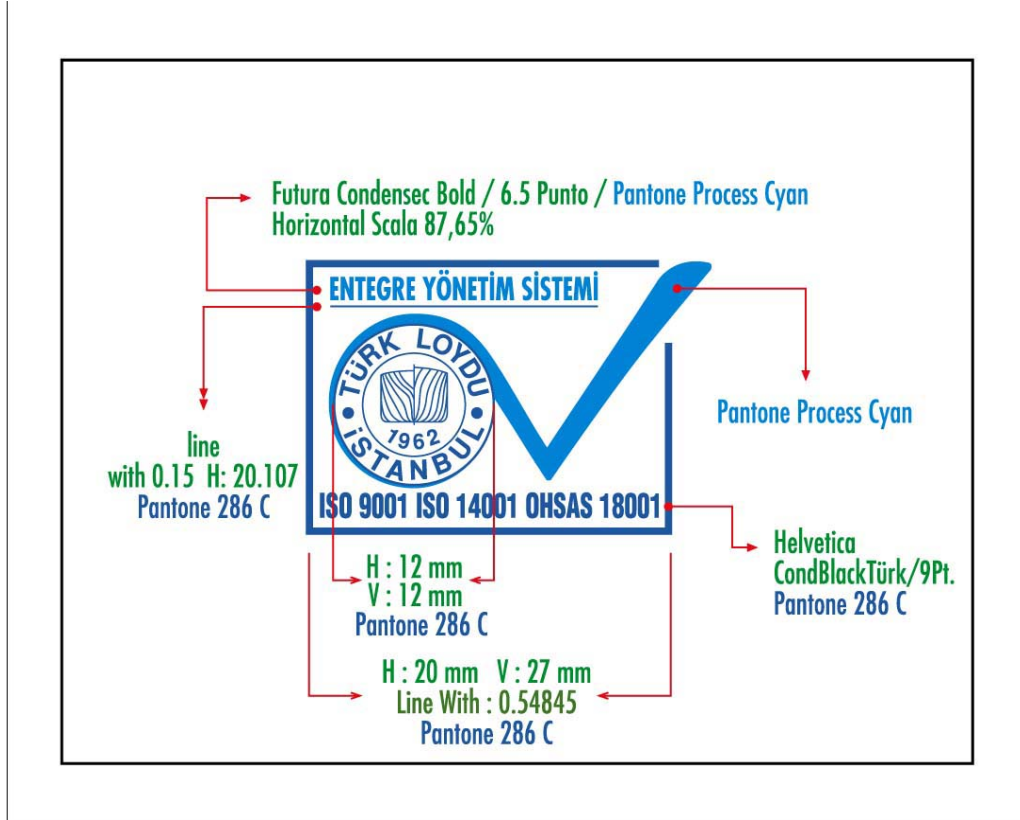

ÖRNEK

#### TÜRK LOYDU ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ İŞARETİ :

Entegre yönetim sistemi metni ve logoyu çevreleyen işaret : Mavi (Pantone Cyan C)

Diğer kısımlar : Mavi (Cyan C)

Boyutlar : Bkz. Resim



# TÜRK LOYDU

Yayın Tarihi:  
03.04.2000

Sayfa No : 10 / 10

Doküman No:  
UBK-02


Revizyon No: 11

Tarihi: 29.04.2010

## YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRMESİ BELGE İŞARETİ VE BELGE KULLANIMI KURALLARI

EK-8

### TÜRK LOYDU MMYS İŞARETİ

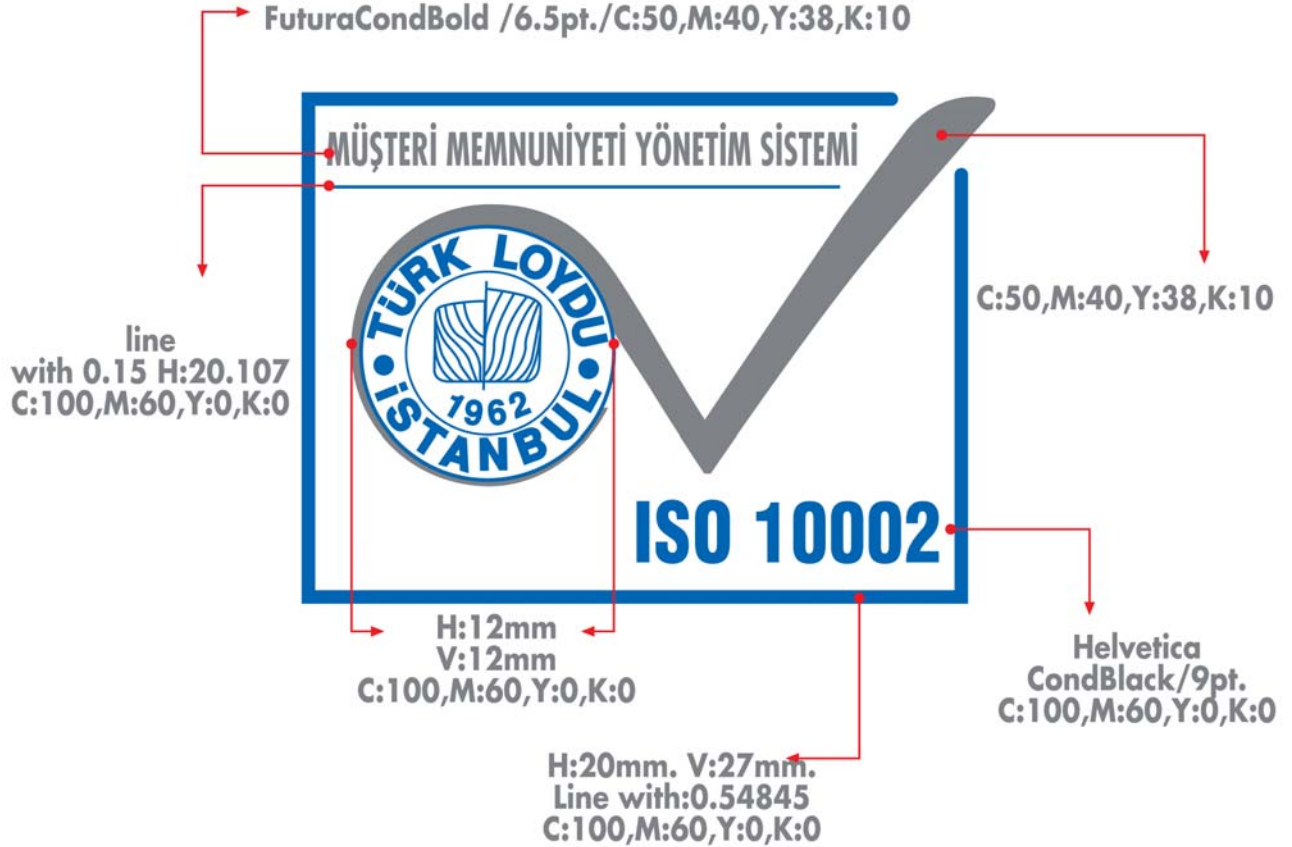

ÖRNEK

### TÜRK LOYDU MSYS İŞARETİ :

MMYS metni ve logoyu çevreleyen işaret : Gri (Pantone 8180 C)

Diğer kısımlar : Mavi (Pantone 286C)

Boyutlar : Bkz. Resim